Assured Grounding Fallen Phrases – Spanish

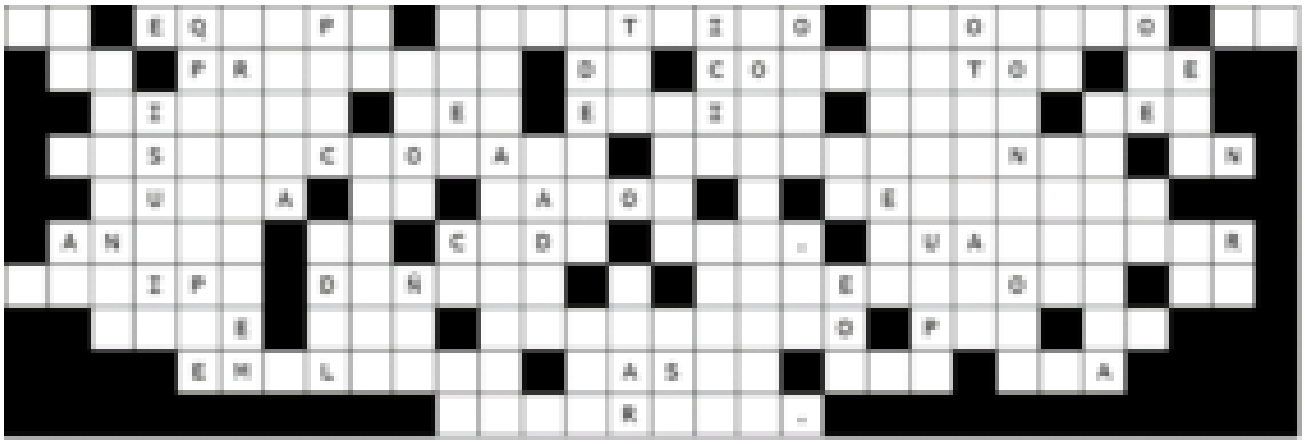

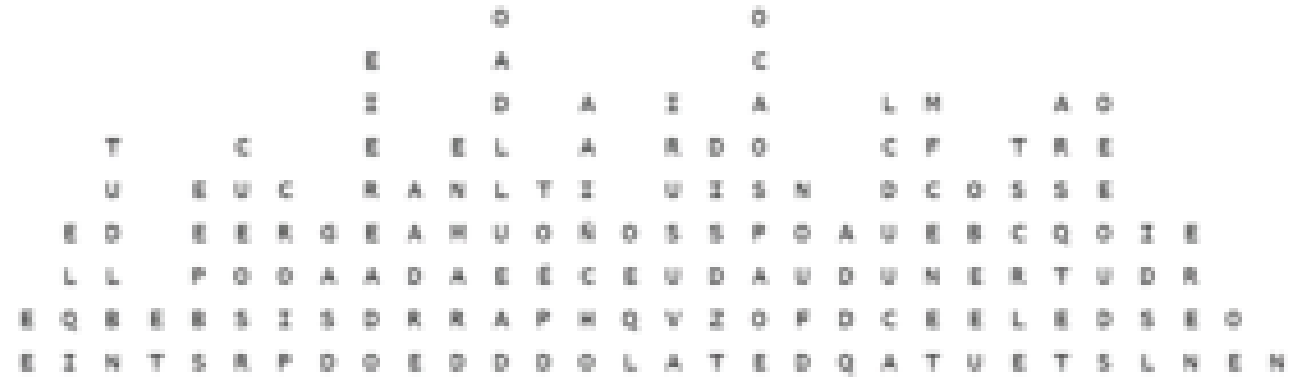

Answers

El equipo eléctrico anotado en el programa de conductor de tierra del equipo debe ser inspeccionado visualmente en busca de daños o defectos antes de cada uso. Cualquier equipo dañado o defectuoso no debe ser utilizado por el empleado hasta que sea reparado.